A3quer

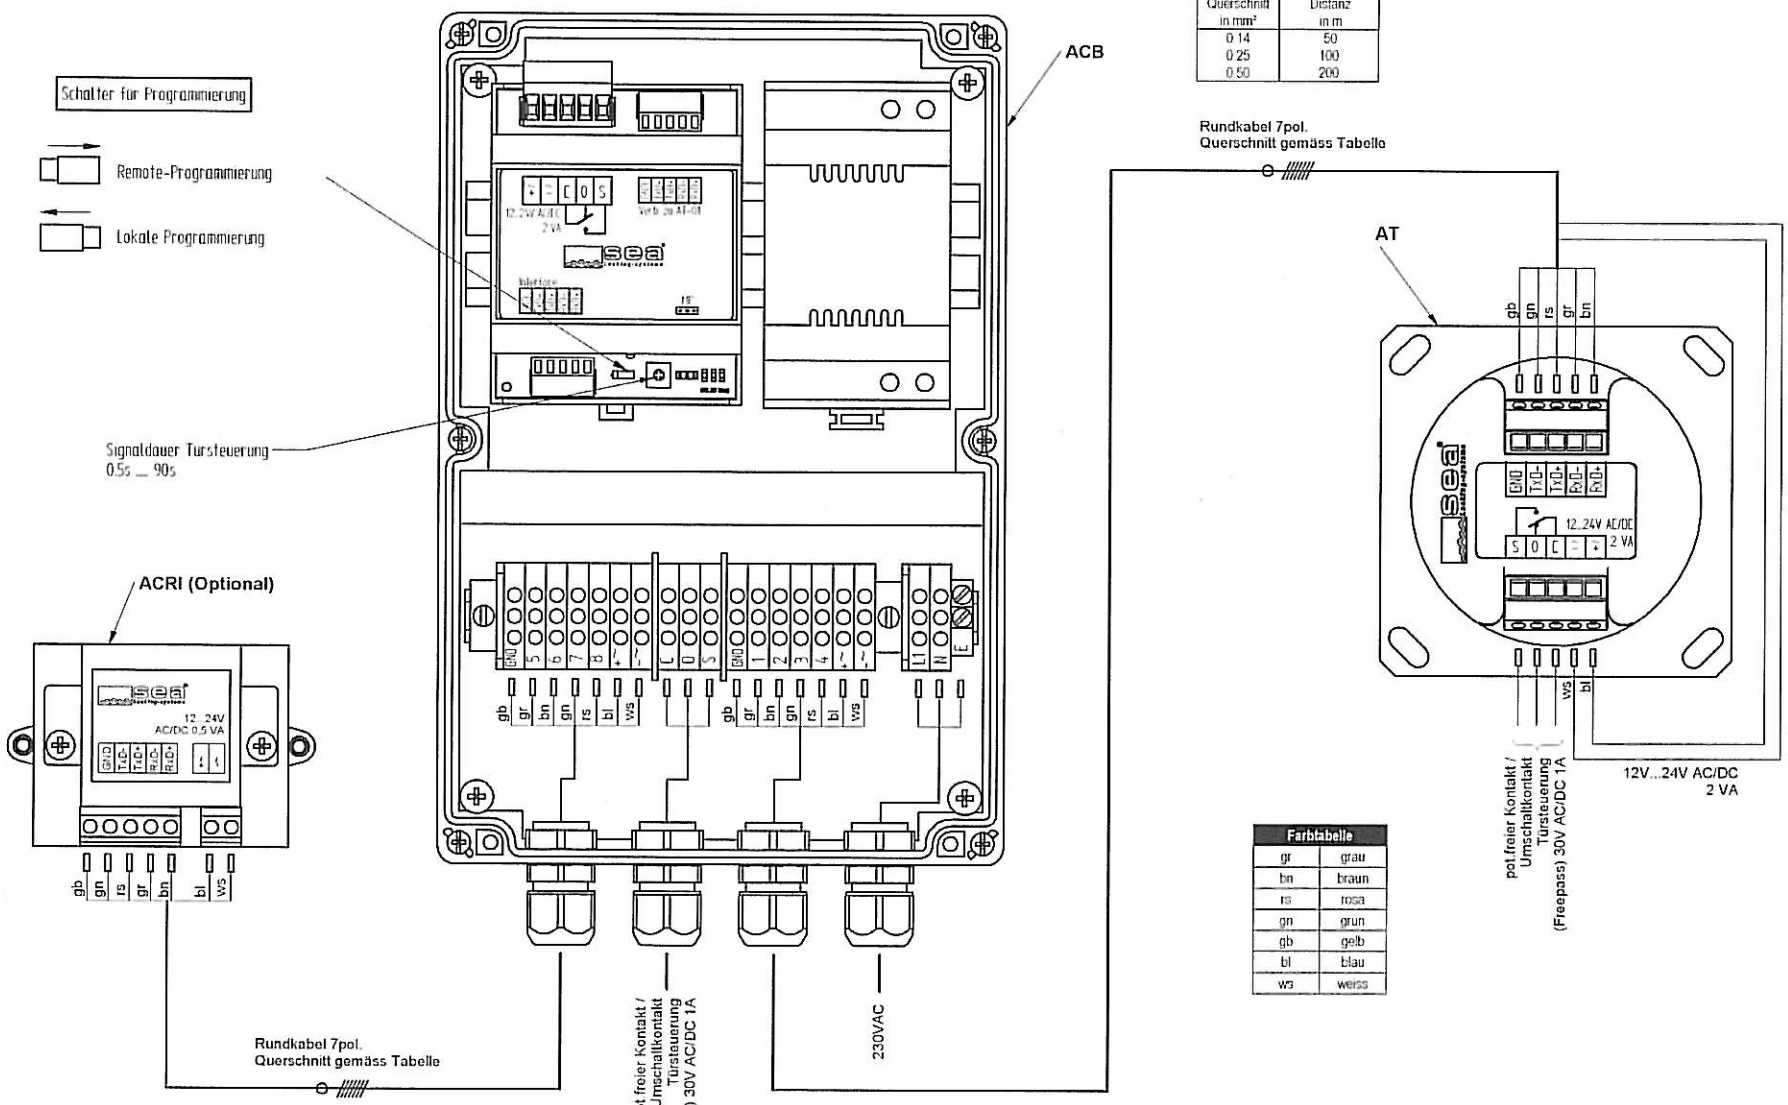


| Rundkabel | |
|---|---|
| Querschnitt in mm² | Distanz in m |
| 0.14 | 50 |
| 0.25 | 100 |
| 0.50 | 200 |

| Farbtabelle | |
|---|---|
| gr | grau |
| bn | braun |
| rs | rosa |
| gn | grün |
| gb | gelb |
| bl | blau |
| ws | weiss |

| Klemme | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | TxD - |
| 2 | TxD + |
| 3 | RxD - |
| 4 | RxD + |
| 5 | TxD - |
| 6 | TxD + |
| 7 | RxD - |
| 8 | RxD + |

| Ind | Art der Änderung | Änd.-Datum | Visum |
|---|---|---|---|
| d | pot.freier Kontakt ändert 30V AC/DC 1A | 01.04.08 | fsel |
| c | pot.freier Kontakt mit 50V/1A ergänzt | 19.07.07 | atin |
| b | Signaldauer Türsteuerung nachgetragen | 19.07.06 | bvon |
| a | Text ACRI (Option) ergänzt | 20.04.06 | meas |

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

SEA Schliess - Systeme AG
Lattenweg 30, Postfach
CH - 3052 Zollikofen/Bern

Bezeichnung
SCHEMA - Access-Controller-Box
Verwendung
Kundenzeichnung

| Produktegruppe | BB - Nummer | Dok - Nummer | Revision | Version |
|---|---|---|---|---|
| Konstruktionen | 028305 | 00216617 | A | 02 |

Allgemeintoleranzen
SN EN 22768-1 fein

| Material | Standardfärbung |
|---|---|
| Diverse | Diverse |

| Massstab | | | |
|---|---|---|---|
| | Gezeichnet | 08.09.04 | meas |
| | Gesehen | 01.04.08 | fsel |
| | Ersatz für | | |
| | Gez. am / von | | |

Zeichnungs - Nummer
T20.011.026 - D